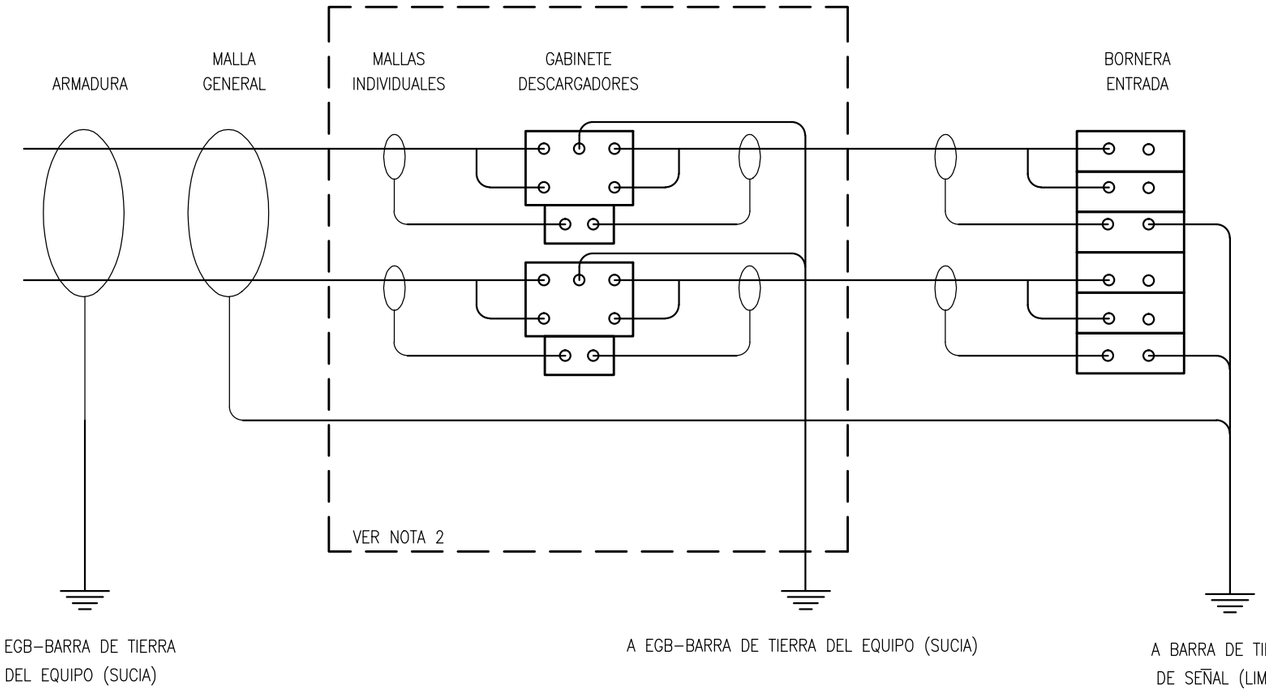

NOTAS

1– EN CASO QUE EL CABLE CONTINUE POR EL MISMO CABLE CANAL DENTRO DEL EQUIPO NO SERA NECESARIA LA CONTINUACION DE LAS MALLAS DE TIERRA DE SEÑAL.

2– EN CASO DE NO INSTALARSE DESCARGADORES, SE OMITE ESTA PARTE DEL CONEXIONADO LLEGANDO LOS CABLES DE SEÑAL DIRECTAMENTE EN LA BORNERA DE ENTRADA.

Toda impresión del presente documento será considerada como **COPIA NO CONTROLADA**

REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	REVISO	APROBO
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
0	*PARA CONSTRUCCIÓN*	*14/09/2010*	*JCP*	*WIS*	*RMC*

LISTA DE REVISIONES

GERENCIA DE GASODUCTOS

IEASA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA OPERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

ieasa
Integración Energética Argentina S.A.

PLANO TÍPICO

P.A.T. CONEXIONADO DE DESCARGADORES

PARA CABLES DE SEÑAL

ESPECIALIDAD: ESPECIALIDAD *ELECTRICIDAD*

NUMERO DE ELABORADO IEASA: *IEASA-00-E-PT-0003*

ESCALA: *s/e*

HOJA N°: *1 de 1*

REVISION: *0*

Archivo CAD: ARCHIVO CAD *IEASA-00-E-PT-0003_0.dwg*

FORMATO A3–H