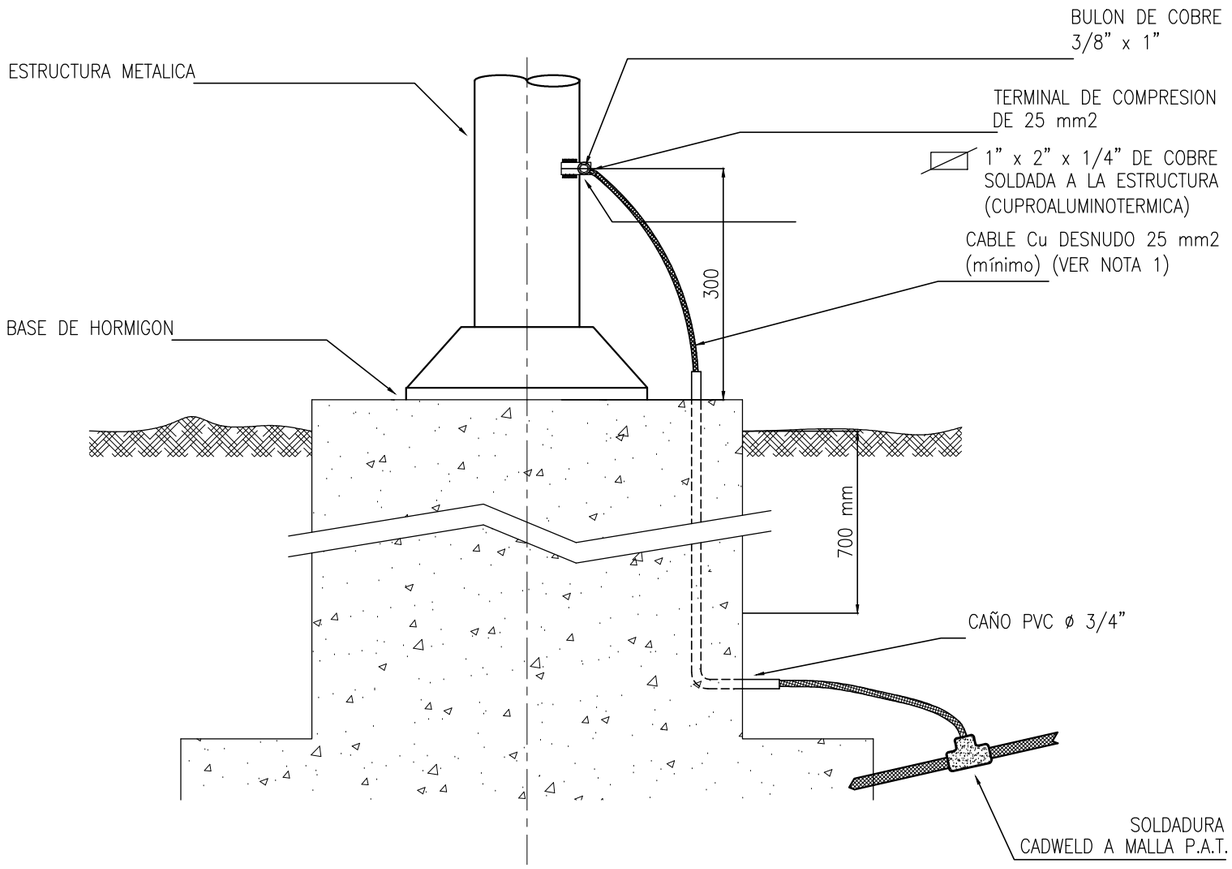

NOTAS:

1.- LA SECCION DE CABLE DE Cu DESNUDO INDICADA ES LA MINIMA PARA ESTRUCTURAS SIMPLES.

Toda impresión del presente documento será considerada como **COPIA NO CONTROLADA**

REV.	DESCRIPCION	FECHA	ELABORO	REVISO	APROBO
0	*PARA CONSTRUCCIÓN*	*14/09/2010*	*JCP*	*WIS*	*RMC*

LISTA DE REVISIONES

GERENCIA DE GASODUCTOS

IEASA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE DOCUMENTO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO, MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN PARTE A OTRA FIRMA OPERSONA SIN SU PREVIA AUTORIZACION ESCRITA.

ieasa
Integración Energética Argentina S.A.

PLANO TÍPICO

P.A.T. ESTRUCTURA METALICA

ESPECIALIDAD: ESPECIALIDAD *ELECTRICIDAD*

NUMERO DE ELABORADO IEASA: *IEASA-00-E-PT-0009*

Archivo CAD: ARCHIVO CAD *IEASA-00-E-PT-0009_0.dwg*

ESCALA: *s/e*

HOJA N°: *1 de 1*

REVISION: *0*

FORMATO A3-H